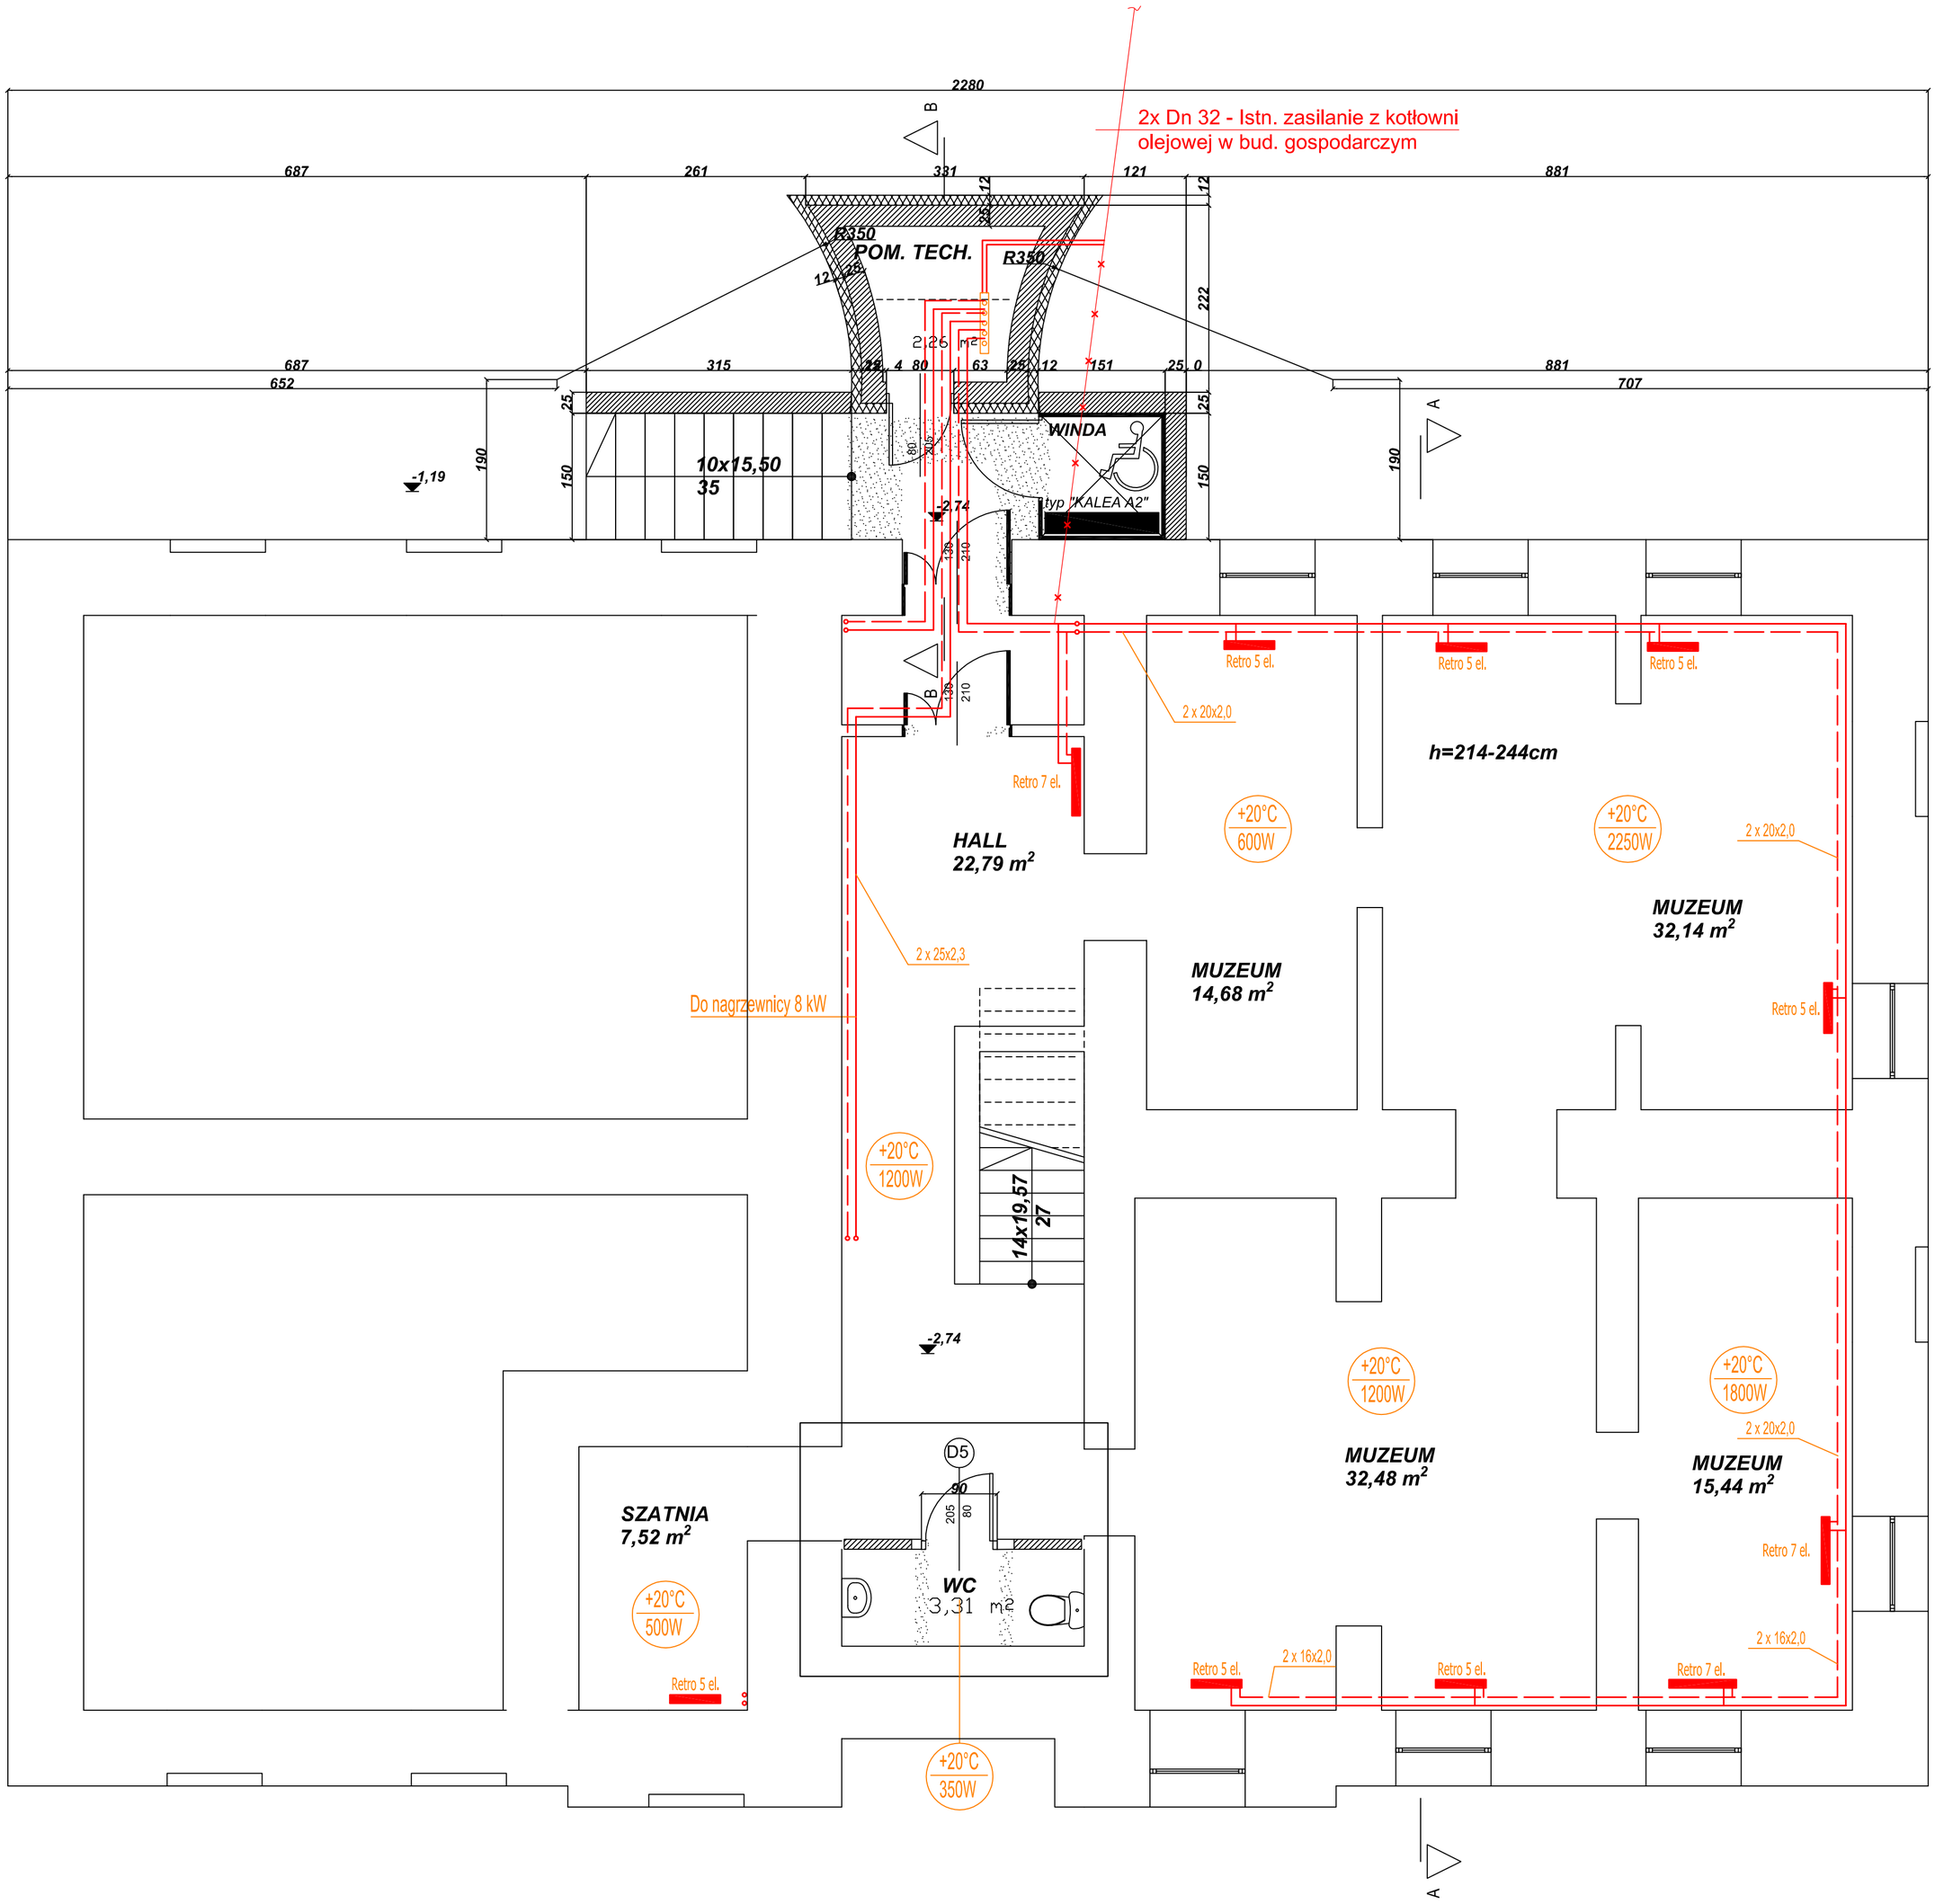

Uwaga
- Inst. co wykonać z rur z polietylenu sieciowanego (system Pex) o temp. pracy max 110°;
- Rurociągi inst. co izolować otuliną Pur 30mm;
- Przewody zasilające do grzejników i centrali wentylacyjnej prowadzić w listwach przypodłogowych lub obudowach pionów systemowych wg technologii rurociągów.

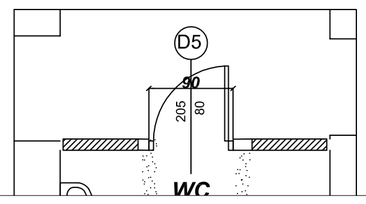

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA A
91-712 Łódź, ul. M

Temat: PROJEKT REMONTU, M
MUZEUM MIASTA ZGIE
ZGIE
NR

Inwestor:
ZGIE

Projektanci:mgr inż. Sławom

Temat rys.: INSTA

Faza: PROJ. BUDOWLANY

Bran: SANI