
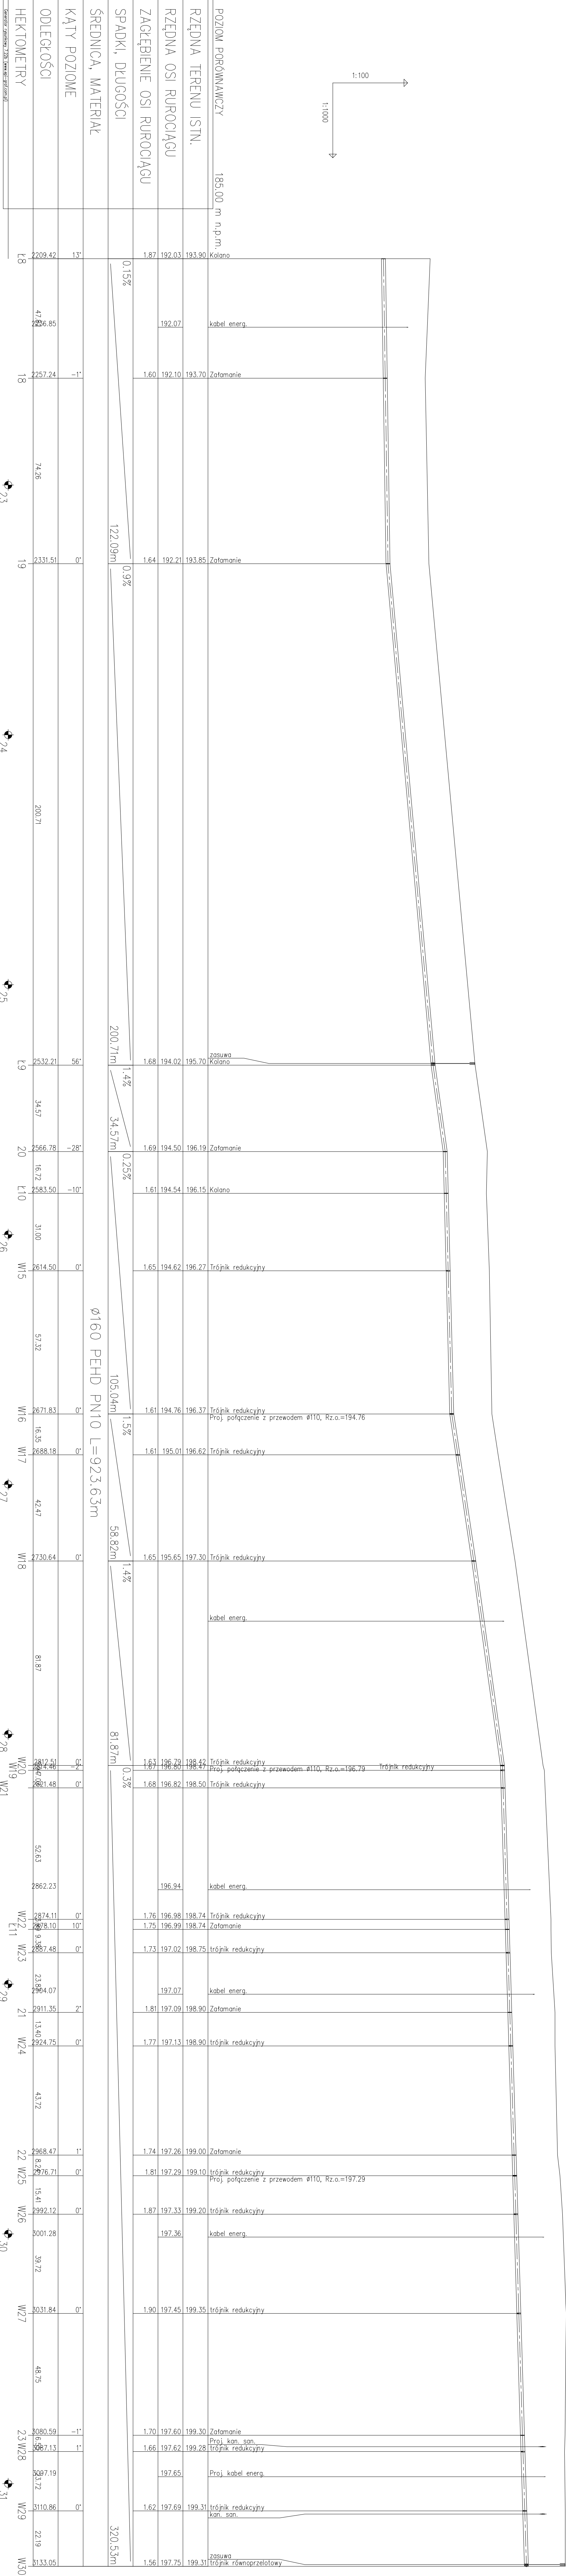


ul. Bazylijska

ul. Witosza



POZIOM PORÓWNAWCZY	185.00	m n.p.m.	Kolano
RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	192.03	193.90	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.87	192.03	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.15%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
KĄTY POZIOME	13°		
ODLEGŁOŚCI	2209.42	2257.24	
HEKTOMETRY	18	19	

Nad wodociągami w odległości co najmniej 30cm należy umieścić jasne lokalizacyjno - ostrzegawczą

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
95-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel/fax: (0-24) 254-08-80



BUDOWA WODOCIĄGU NA ODCINKU OD UL. WITOSZA, PRZEZ ULICĘ GROTHICKĄ, OBRONCÓW WARSZAWY, JEDLIKĄ DO UL. JEDLIKIEJ W ZIELERZU

Adres obiektu: Zgierz, ulica: Witosza, Grothicka, Obrońców Warszawy, Jedlińska

Profil podłużny

mgr inż. H. Tarnowski

mgr inż. A. Radziejewski

mgr inż. A. Lis

mgr inż. A. Lis

mgr inż. A. Lis