

OZNACZENIA:

- A

Kabel sterowania oświetleniem LYY 5x1mm
- B


Kabel sterowania oświetleniem LYY 5x1mm
- C

Kabel sterowania wyłączeniem p.poz LYY 3x1mm
- D


Kabel sterowania oświetleniem LYY 3x1mm
- E

Kabel sterowania wentylatorami LYY 3x1mm
- KS1,2

Kasety sterowania oświetleniem

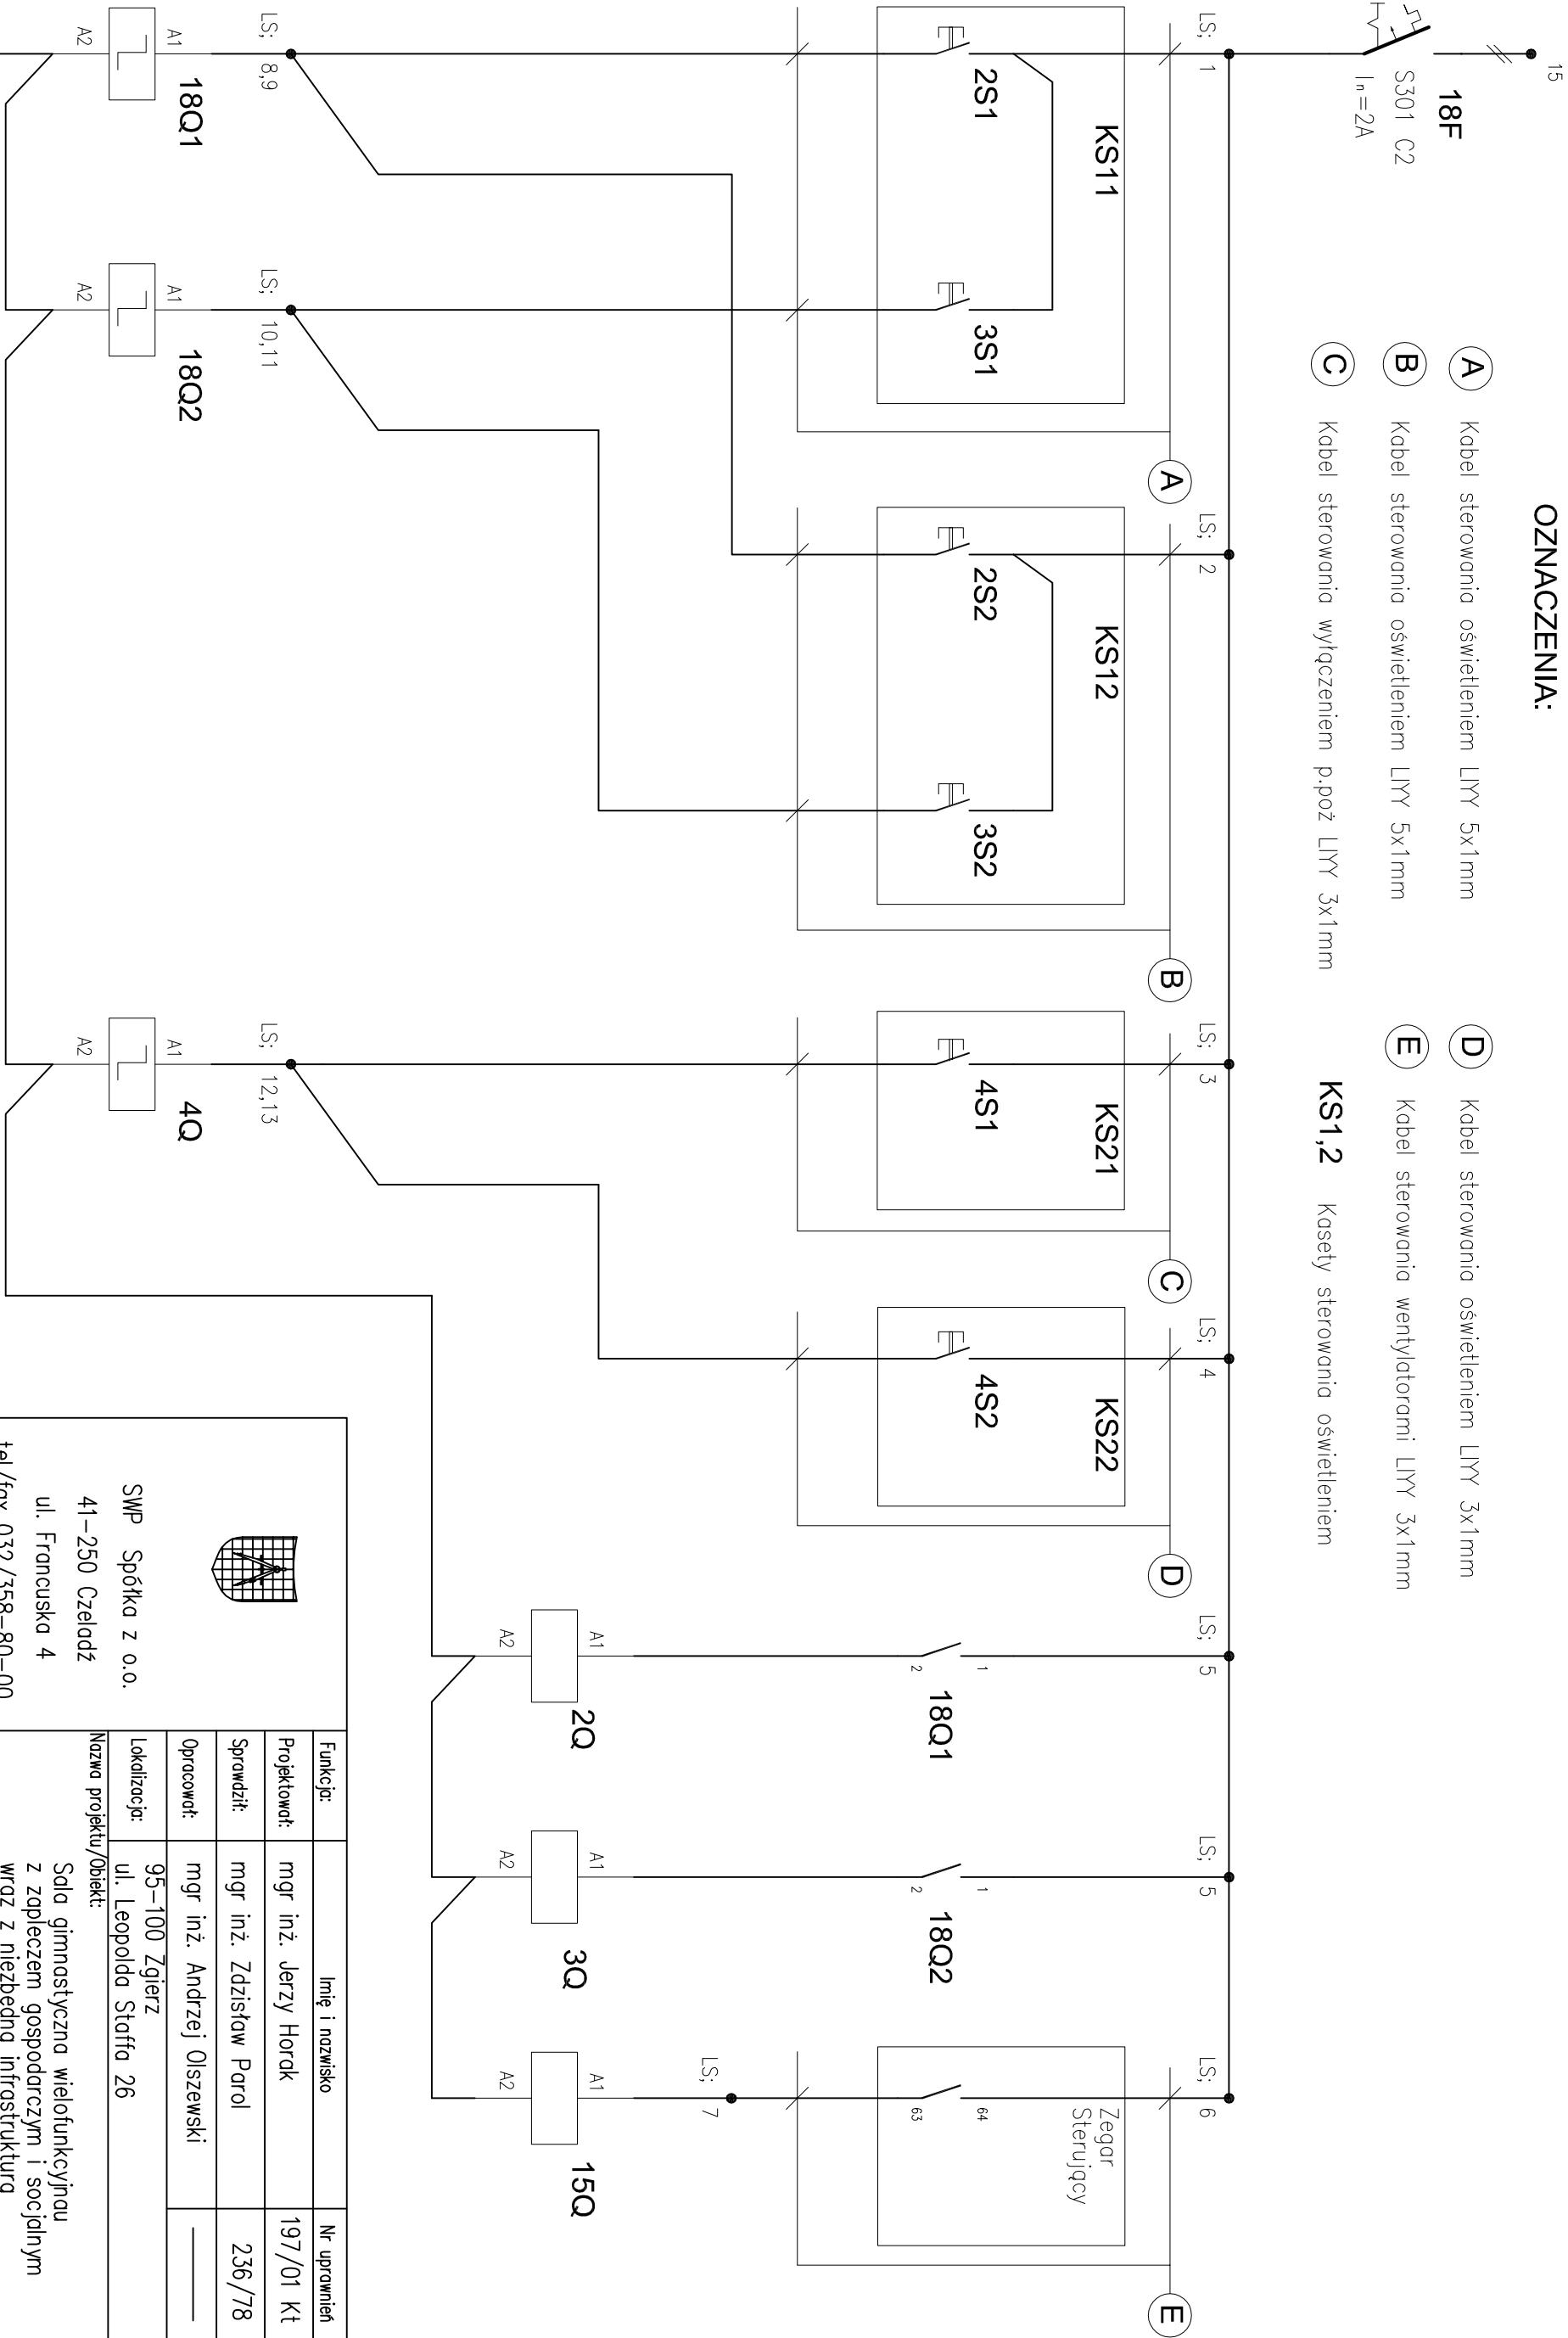

- UWAGI:**
- 1) Jako przycisk wyłączenia pożarowego zastosować typowy ROP p. poz z szybką do stłuczenia
 - 2) Kasety sterowania oświetleniem sali gimnastycznej KS11 KS12 umieścić we wnętrzu dla ochrony przed przypadkowym uderzeniem

<div><div></div><div>SWP Spółka z o.o. 41–250 Czeladź ul. Francuska 4 tel/fox 032/358–80–00</div></div>			Nazwa rysunku: Tablica TP – Schemat sterowania oświetleniem i wentylatorami W 1,2		
Inwestor: Urząd Miasta Gminy Zgierz 95–100 Zgierz plac Jana Pawła II 16			Faza projektu: Projekt budowlany		
Data: Wrzesień 2010r.			Skala: 1:100		
tel/fox 032/358–80–00			Nr rysunku: E–01/3		
tel/fox 032/358–80–00			Nr egz.:		
Lokalizacja: ul. Leopolda Staffa 26			Nazwa projektu/Obiekt: Sala gimnastyczna wielofunkcyjna z zapleczem gospodarczym i socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą		
Opracował: mgr inż. Andrzej Olszewski			Funkcja:		
Sprawdził: mgr inż. Zdzisław Parol			Imię i nazwisko		
Projektował: mgr inż. Jerzy Hordk			Nr uprawnień		
197/01 Kł			Podpis		