


PROJKTOWANA TABLICA
WYŁĄCZNIKA P. POŻ. SALI GIMN

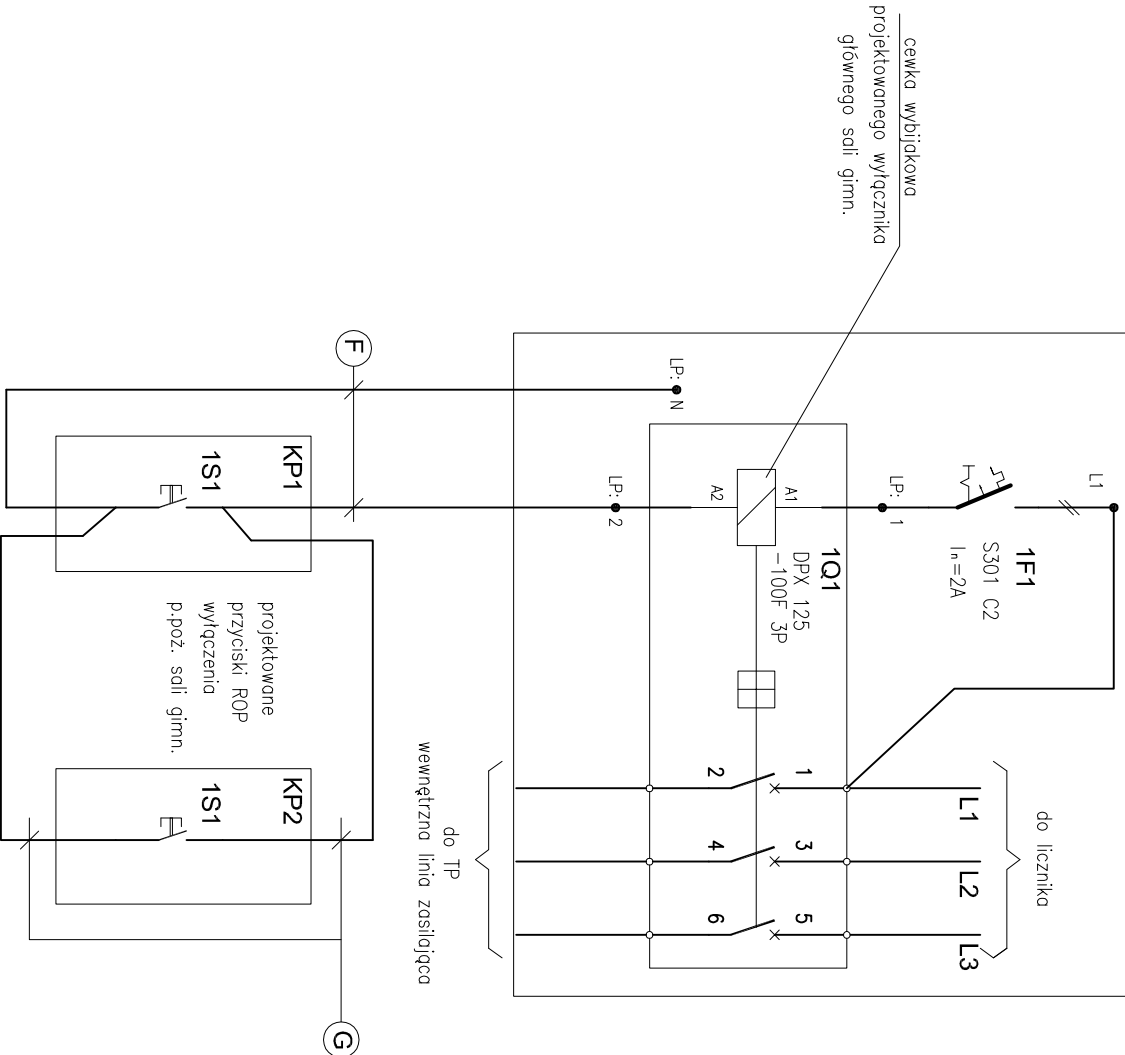


UWAGI:

- 1) Kabel wyl. p.poż "F" prowadzić po trasie razem z kablem zasilającym
- 2) Listwę sterowania LP umieścić w tablicy projektowanego wyl. p.poż.

OZNACZENIA

- (F) kabel sterowania p.pozŁVY 3x1mm
 (G) kabel sterowania wyłączeniem p.poz ŁVY 3x1mm
 KP1,2 Przycisk wyłączenia pożarowego

	Funkcja:	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Jerzy Horok	197/01 Kt	
	Sprawdził:	mgr inż. Zdzisław Parol	236/78	
	Opracował:	mgr inż. Andrzej Olszewski	—	
	Lokalizacja:	95-100 Zgierz ul. Leopolda Staffa 26		
Inwestor: Urząd Miasta Gminy Zgierz 95-100 Zgierz plac Jana Pawła II 16 Data: Wrzesień 2010r.	Nazwa projektu/Obiekt: Sada gimnastyczna wielofunkcyjna z zapleczem gospodarczym i socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą			
	Nazwa rysunku:	Schemat sterowania wyłączeniem p.poż.		
Data: Wrzesień 2010r.	Faza projektu:	Projekt budowlany	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Skala:	1:100	E-01/2	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przedmiotowym uiszczeniu umowy o opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia SMP				